Planimetria generale — Scala 1:200

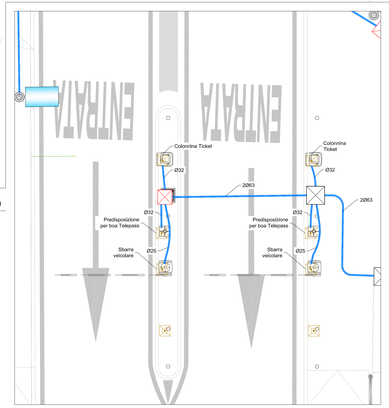

Planimetria varco ingresso — Scala 1:50

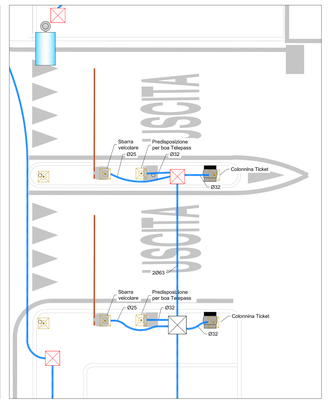

Planimetria varco uscita — Scala 1:50

LEGENDA

- Corpo illuminante a led installato testapalo su palo H=9m. Potenza 58,9W, flusso 6830 lumen
- Doppio Corpo illuminante a led installato testapalo su palo H=9m. Potenza 58,9W, flusso 6830 lumen
- Punto di alimentazione per utenze di varco di accesso / uscita e predisposizione per futura implementazione di nuovi servizi.
- Pozzetto di derivazione in calcestruzzo con coperchio carrabile dimensione 50x50x50cm
- Pozzetto di derivazione in calcestruzzo con coperchio carrabile dimensione 40x40x40cm
- Cavidotto corrugato in PVC a doppia parete interrato (dimensioni riportate in planimetria)

NOTE GENERALI

1. Il presente disegno è valido solo per gli impianti elettrici.
2. Tutte le dimensioni sono espresse in metri, salvo ove espressamente indicato.
3. Tutte le tubazioni per gli impianti elettrici saranno in PVC o metalliche.
4. La distribuzione terminale alle utenze FM prevista ovverà, a partire dalla linea dorsale, con scatole di derivazione e tubazioni in PVC Ø 25/32mm e prevederà le seguenti tipologie di cavo:
   - FG17 [2x(1x2,5)+1G2,5 mmq] per ogni presa bipasso e universale;
   - FG17 [2x(1x2,5)+1G2,5 mmq] per ogni allaccio elettrico monofase (boiler WC - fan coil);
   - FG17 [2x(1x4)+1G4 mmq] per ogni presa interbloccata 2P+T/16 A;
   - FG17 [4x(1x2,5)+1G2,5 mmq] per ogni presa interbloccata 3P+N+T/16 A.

NOTE

COLORAZIONE TUBAZIONI PROTETTIVE:
- Trasmissione energia elettrica (potenza ed illuminazione) = nero;
- Trasmissione dati, TV e telefono = verde;
- Citofono, audio e video = blu;
- Emergenze = marrone.

RIEMPIMENTO SCATOLE E TUBAZIONI:
f fascio di cavi in tubo < 1,5 f tubo;
V occupato in cassetta < 77% V cassetta

I cavi contenuti entro lo stesso tubo o canale devono avere sezione contenuta entro tre sezioni unificate adiacenti

Keyplan circuiti illuminazione

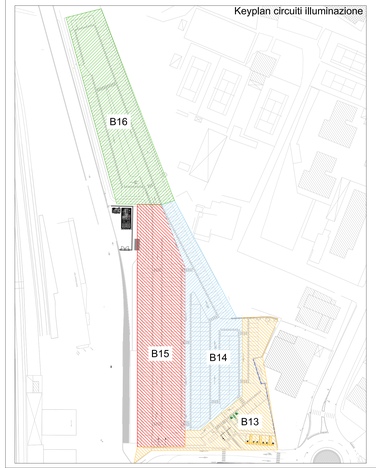

VIA Ingegneria
via Flaminia, 999
00189 ROMA

PROGETTISTA
Ing. Matteo DI GIROLAMO

GRUPPO DI LAVORO
Architetto Arch. Felipe LOZANO LALINDE
Arch. Silvia M. RIPA
Arch. Maria CICCOTOSTO...

COMMITTENTE: METROPARK GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: Via Ingegneria Srl

SOGGETTO TECNICO: S.O. INGEGNERIA - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE BOLOGNA

PROGETTO ESECUTIVO

Ampliamento del parcheggio Metropark P3 a servizio della stazione ferroviaria di Rimini (Fase 2)

IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI
Planimetria della pubblica illuminazione_Elaborato 1/2

SCALA: varie
Foglio: 1 di -

STRUTTURA	COMMESSA	COD.PROG.	TAVOLA	REV.
M K G P	R N 0 1	E R I M	P 0 5	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Prima emissione	M.Di Girolamo	12/12/2019	MD. Cacciatore	12/12/2019	C. Minoli	12/12/2019	F. Colontani	12/12/2019
B	Revisione	-	-	-	-	-	-		
C	Revisione	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Revisione	-	-	-	-	-	-	-	-

POSIZIONE ARCHIVIO: LINEA | SEDE TECN. | NOME DOC. | NUMERAZ.

Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

File: