


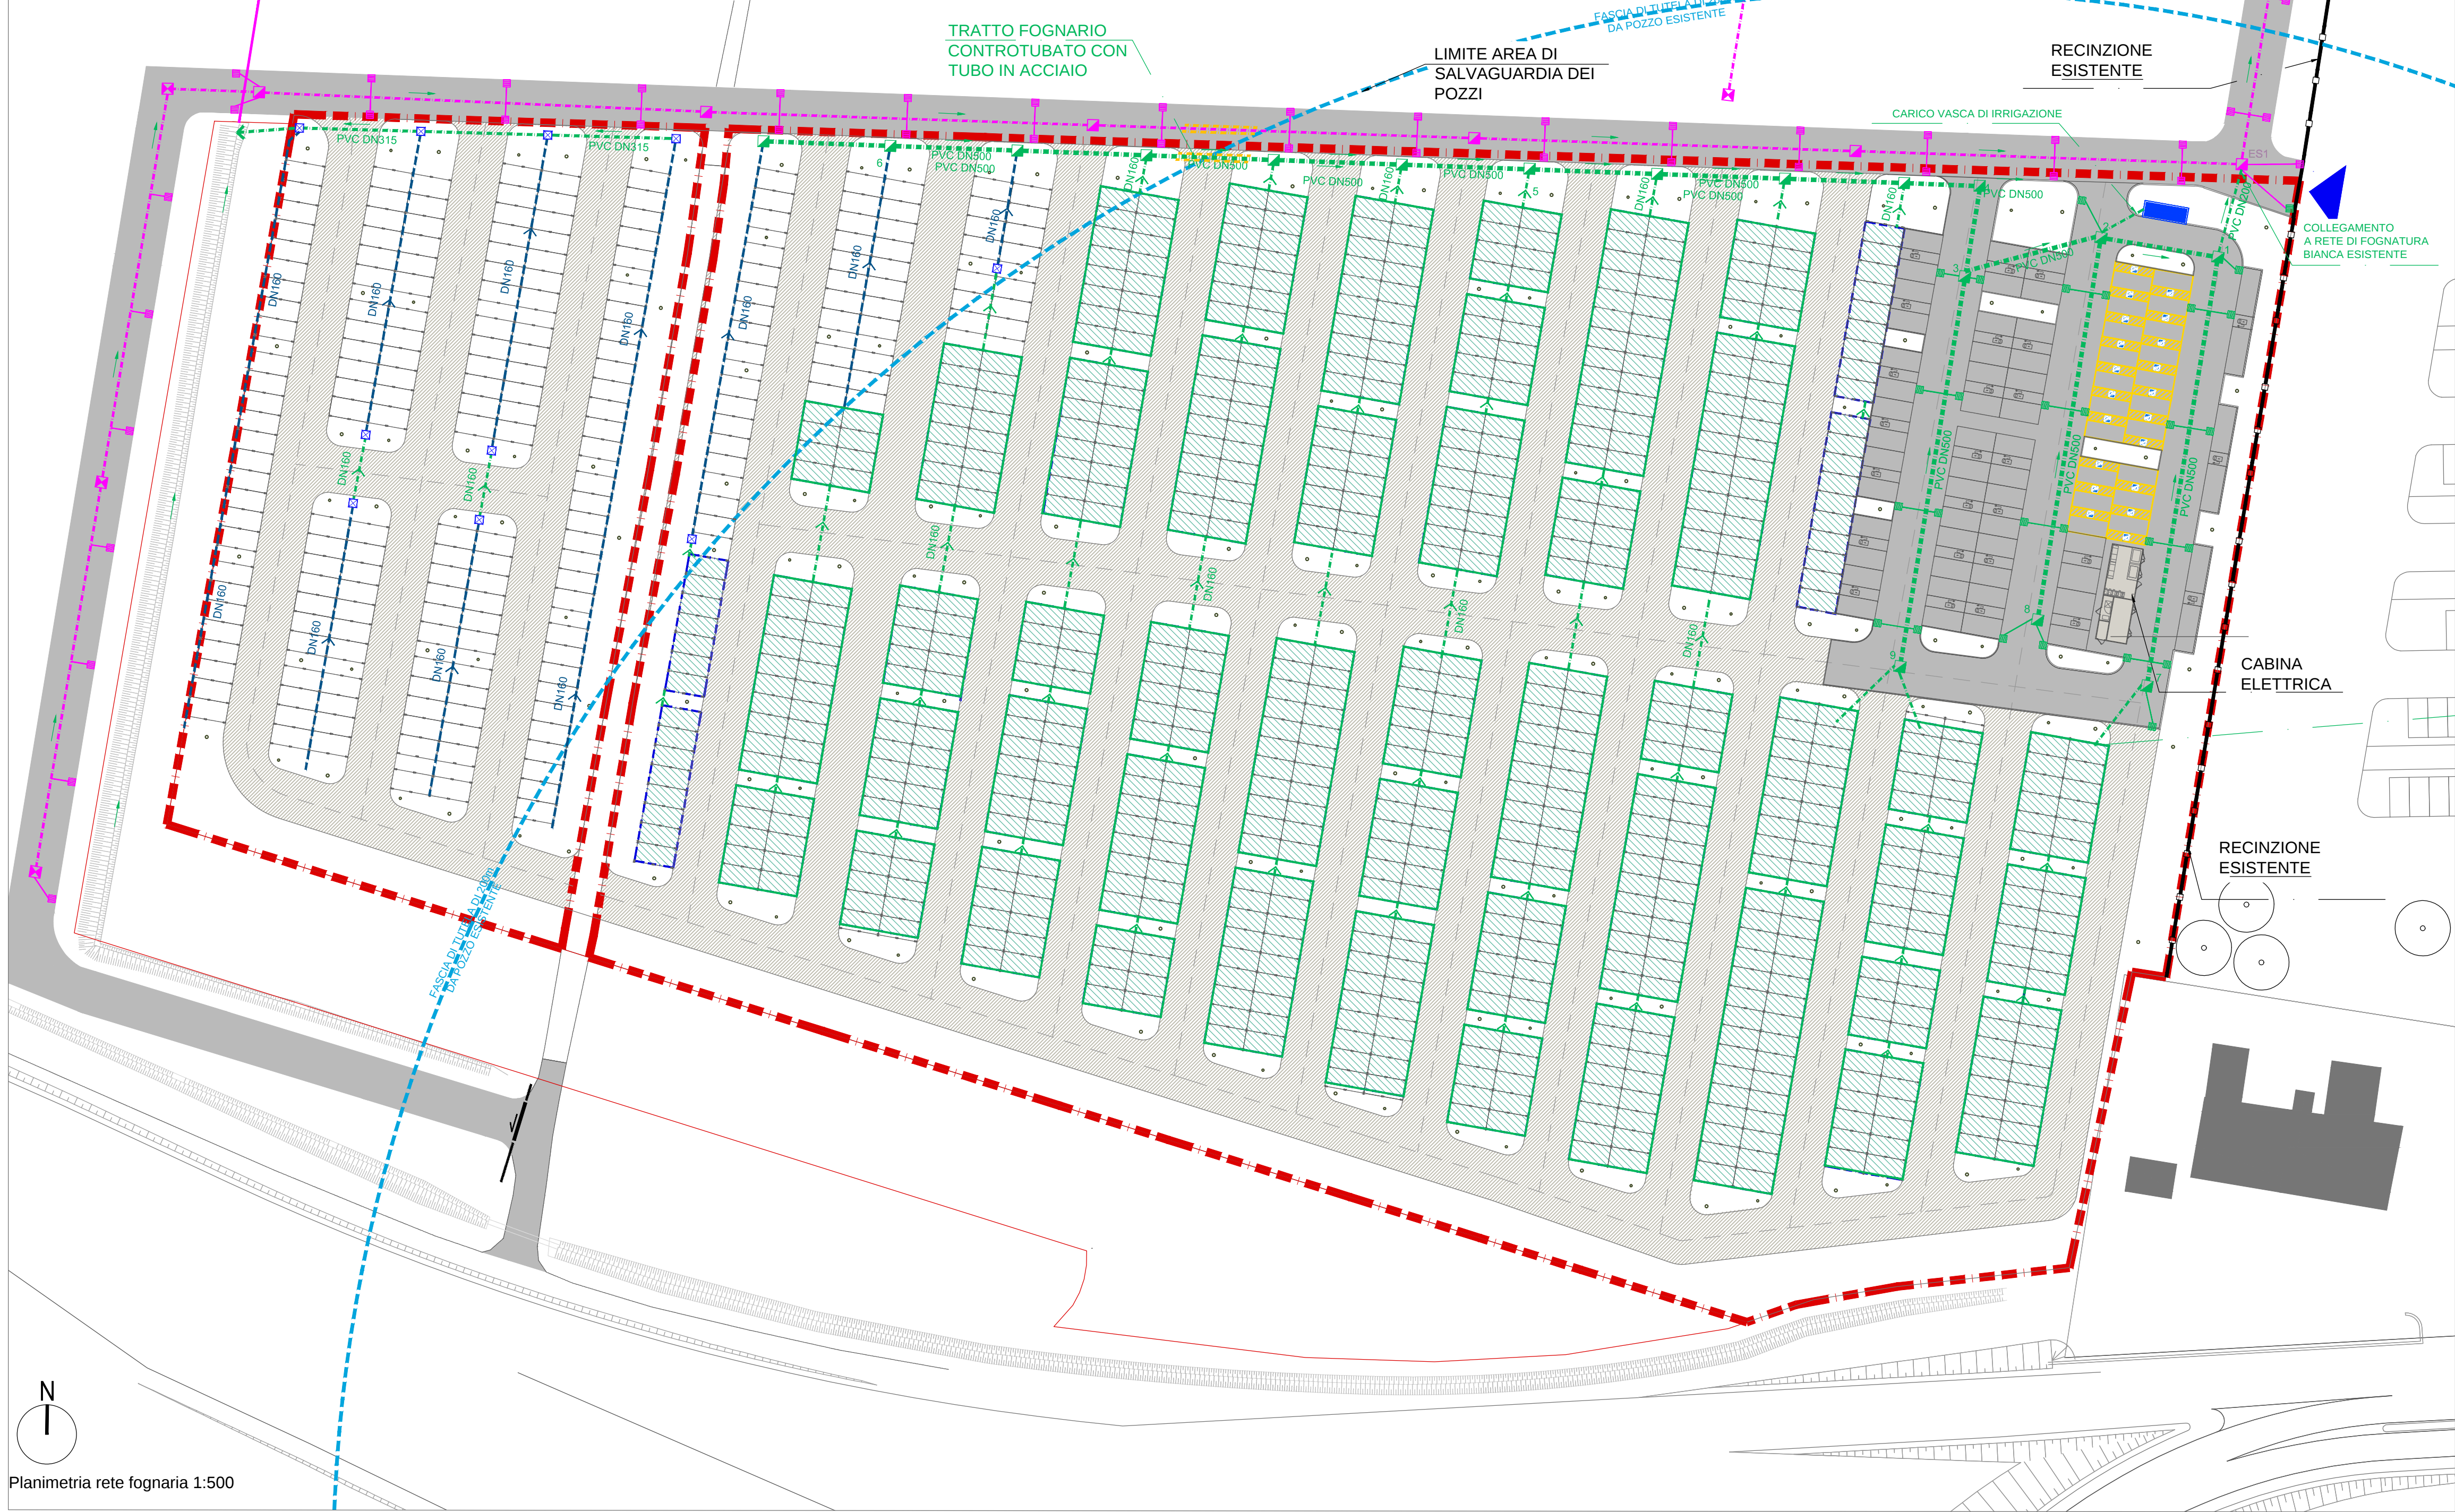


Classi di carico chiusini in ghisa ai sensi norma UNI EN 124	
in sede stradale	CLASSE D400
in banchina	CLASSE C250
sui marciapiedi, e percorsi pedonali	CLASSE B125

NOTA BENE


LE TUBAZIONI IN PVC CON RICOPRIMENTO INFERIORE a 70 cm DEVONO ESSERE PROTETTE CON UNA SOLETTA DI CALCESTRUZZO SPESSORE 20 cm

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

- LIMITE DI INTERVENTO
- FOGNATURA ESISTENTE
- RETE ACQUE METEORICHE DI PROGETTO REALIZZATA CON TUBAZIONI IN PVC SN8 A NORMA UNI EN 1401 COMPLETE DI GIUNTO A BICCHIARE E GUARNIZIONE A NORMA UNI EN 681-1
- COLLEGAMENTO CADITOIE STRADALI A RETE PRINCIPALE CON TUBAZIONE IN PVC DN160 SDR34 SN8 A NORMA UNI EN 1401
- CADITOIA PER RACCOLTA ACQUE DI PIOGGIA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI-EN 124 C250 MONTATA SU POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DIM. INT. 45 X 45 X h = 85 cm
- POZZETTO DI ISPEZIONE ACQUE METEORICHE DI PROGETTO IN CLS PREFABBRICATO DIMENSIONI NETTE INTERNE 1,00 X 1,00 m COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN124 CLASSE DI CARICO D400
- DRENAGGI
- VASCA LAMINAZIONE RIEMPIITA CON MATERIALE INERTE CON INDICE DEI VUOTI PARI AL 30% - VOLUME DI LAMINAZIONE V= Sx0,30xh=0,15 =
- VASCA DI ACCUMULO PER RECUPERO ACQUE PIOVANE _ MONOBLOCCO CORRUGATO IN PE dim. Lungh 5,62 m, Largh. 2,10 m _ Capacità 15750 lt



Planimetria rete fognaria 1:500

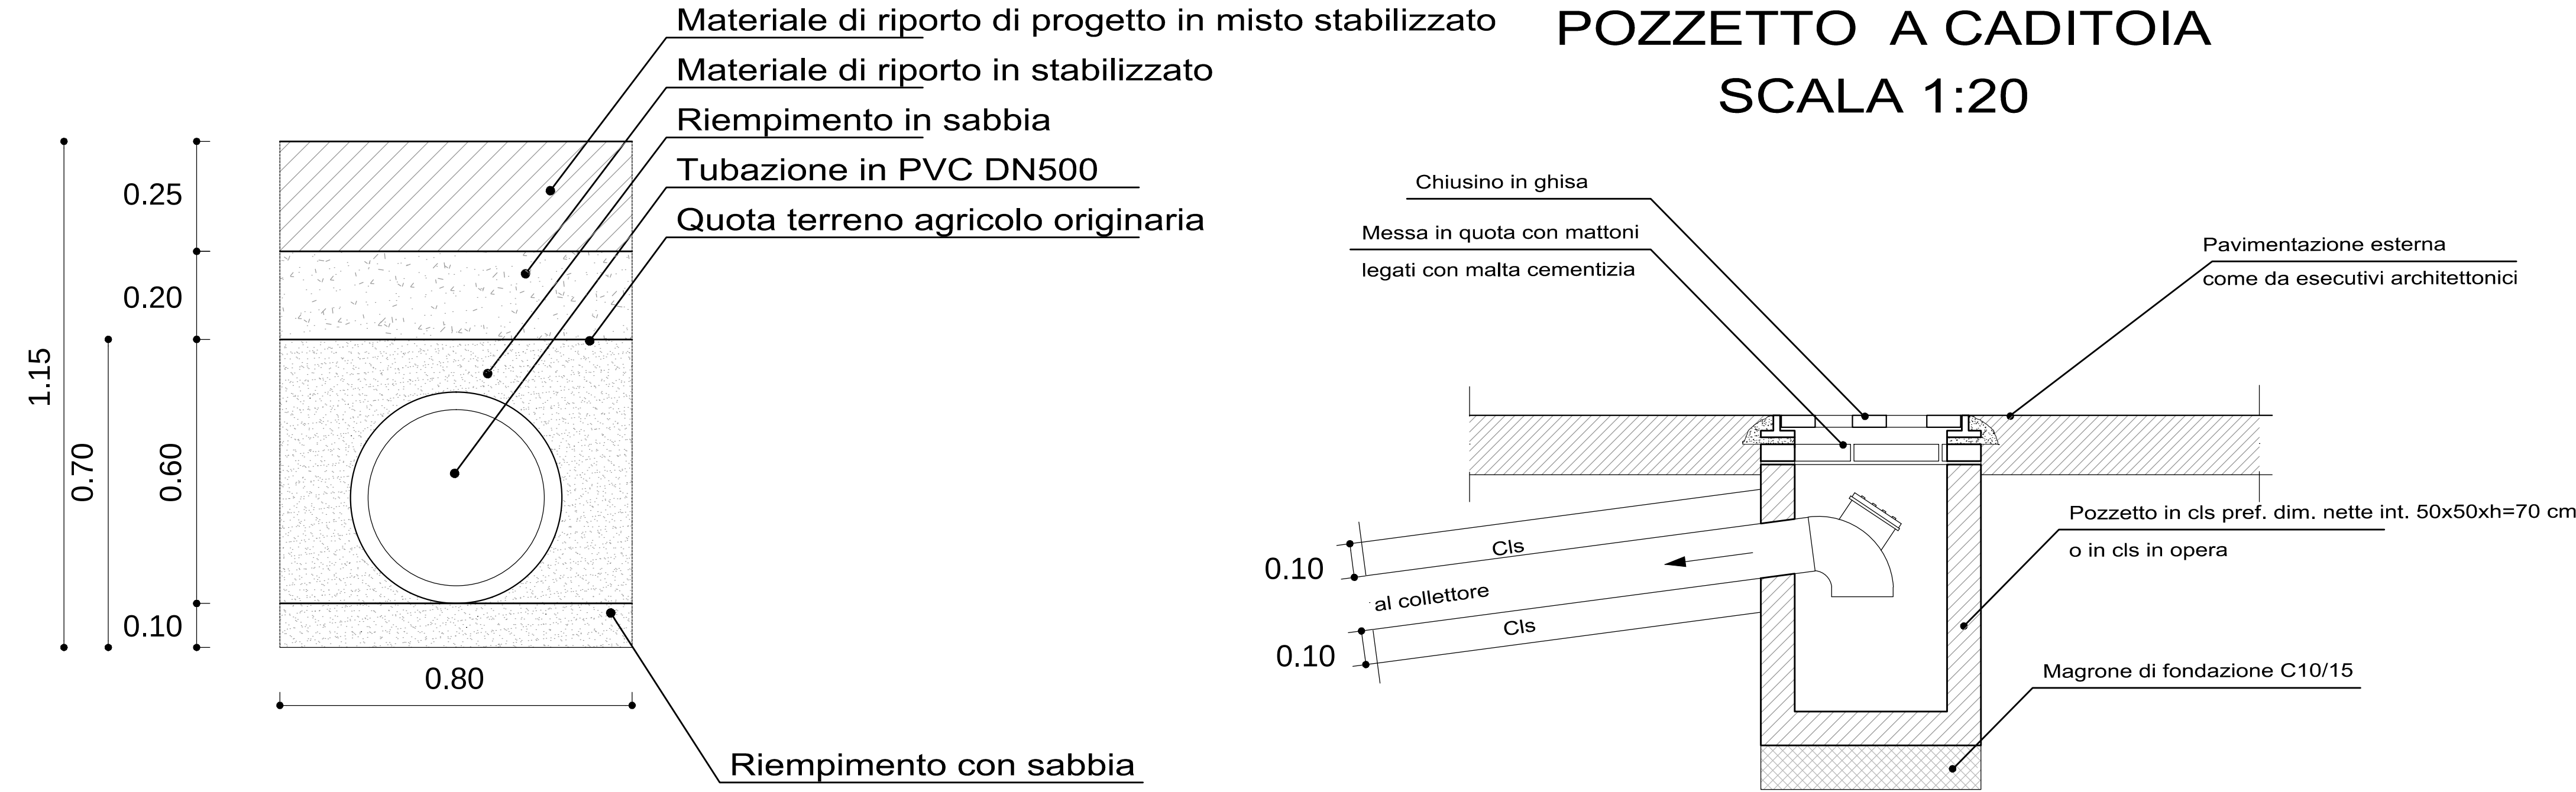

Comune di Rimini

Nuovo Parcheggio Sud
Richiesta di Permesso di Costruire

Committente: **ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.**
Via Emilia 155
49700 Rimini (RN)

Progetto architettonico e paesaggistico:

PAISA'
Paisà Architettura del paesaggio
Via Alberoni 4 - 48121 Ravenna
T +39 0544 217311
Via San Vittore, 47 - 20123 Milano
www.paisa.eu

Dott. Antonio Stignani
Arch. Michele Casamenti
Arch. Francesca Cazzetta

Progetto impiantisti e strutture:

POLISTUDIO
ARCHITECTURE&ENGINEERING
Polistudio A.E.S.
Via Tortona 10 - 47838 - Riccione
Tel. +39 0541485300
info@polistudio.net

Ing. Alberto Frisoni
Ing. Andrea Amaducci

2	Richiesta integrazioni	Luglio 2025			
1	Richiesta integrazioni	Giugno 2025			
0	Emissione	Aprile 2025			
TAV09		data	redatto	verificato	approvato
FOGNA BIANCA		ALLEGATO 13			